

先生各位

検査内容変更のご案内

謹啓 時下益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。また、平素はひとかたならぬお引き立てを賜わり厚くお礼申し上げます。

さて、このたび下記検査項目の検査内容を変更させていただきますので、ご案内申し上げます。今後とも変わらぬご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。

敬白



記

《変更日》 平成 14 年 11 月 18 日 (月) 受付分より

《変更内容》

2002 年 検査案内	検査 コード	検査項目名称	検査要項	変更後	変更前
P.31	2536	コルチゾール(血清)	検査方法	ECLIA 法	FPIA 法
			基準値	8.0 ~ 25.0 $\mu\text{g/dl}$	5.0 ~ 20.0 $\mu\text{g/dl}$
	2538	コルチゾール(蓄尿)	検査方法	RIA 固相法	FPIA 法
			検体量	蓄尿 1 ml	蓄尿 2 ml
			所要日数	5 ~ 7 日	2 ~ 4 日
			基準値	11.2 ~ 80.3 $\mu\text{g/day}$	10.0 ~ 120.0 $\mu\text{g/day}$

その他の検査要項に変更はございません。

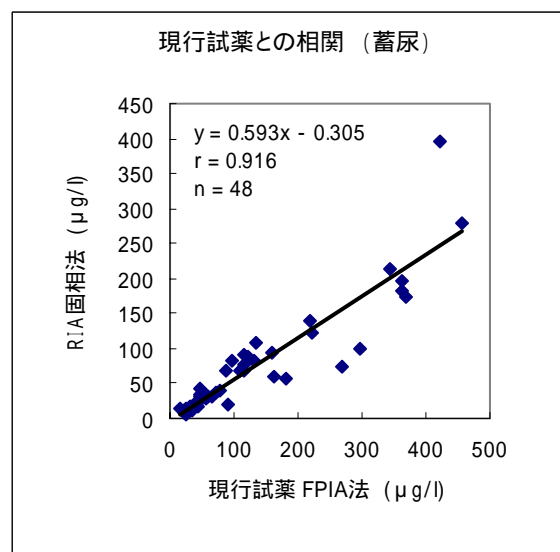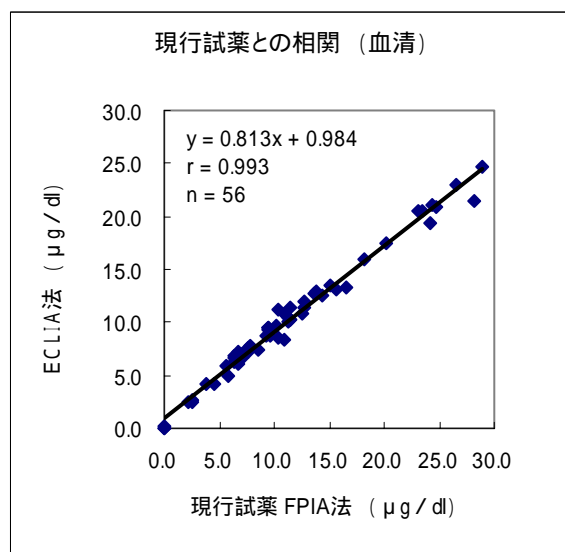

【変更理由】 現行試薬の製造中止